


ΚΟΡΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ  $d = 15-20$  εκ  
 ΠΑΤΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  $\approx$   
 $=$  ΡΙΧΤΥ/ΚΛΙΣΗ. Βέλτιστο πάτημα = πολλαπλασιασ  
 του 0,32m, ισχύει  $2\pi \pm U = 0,62$  έως  $0,65$   
 Για κλίση 16% και ριχτυ 0,15m πάτημα  $\approx 0,15/0,16 =$   
 $= 0,94$ . Επιλέγω  $\pi = 0,96$  ( $3 \times 0,32$ )

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ 1:10

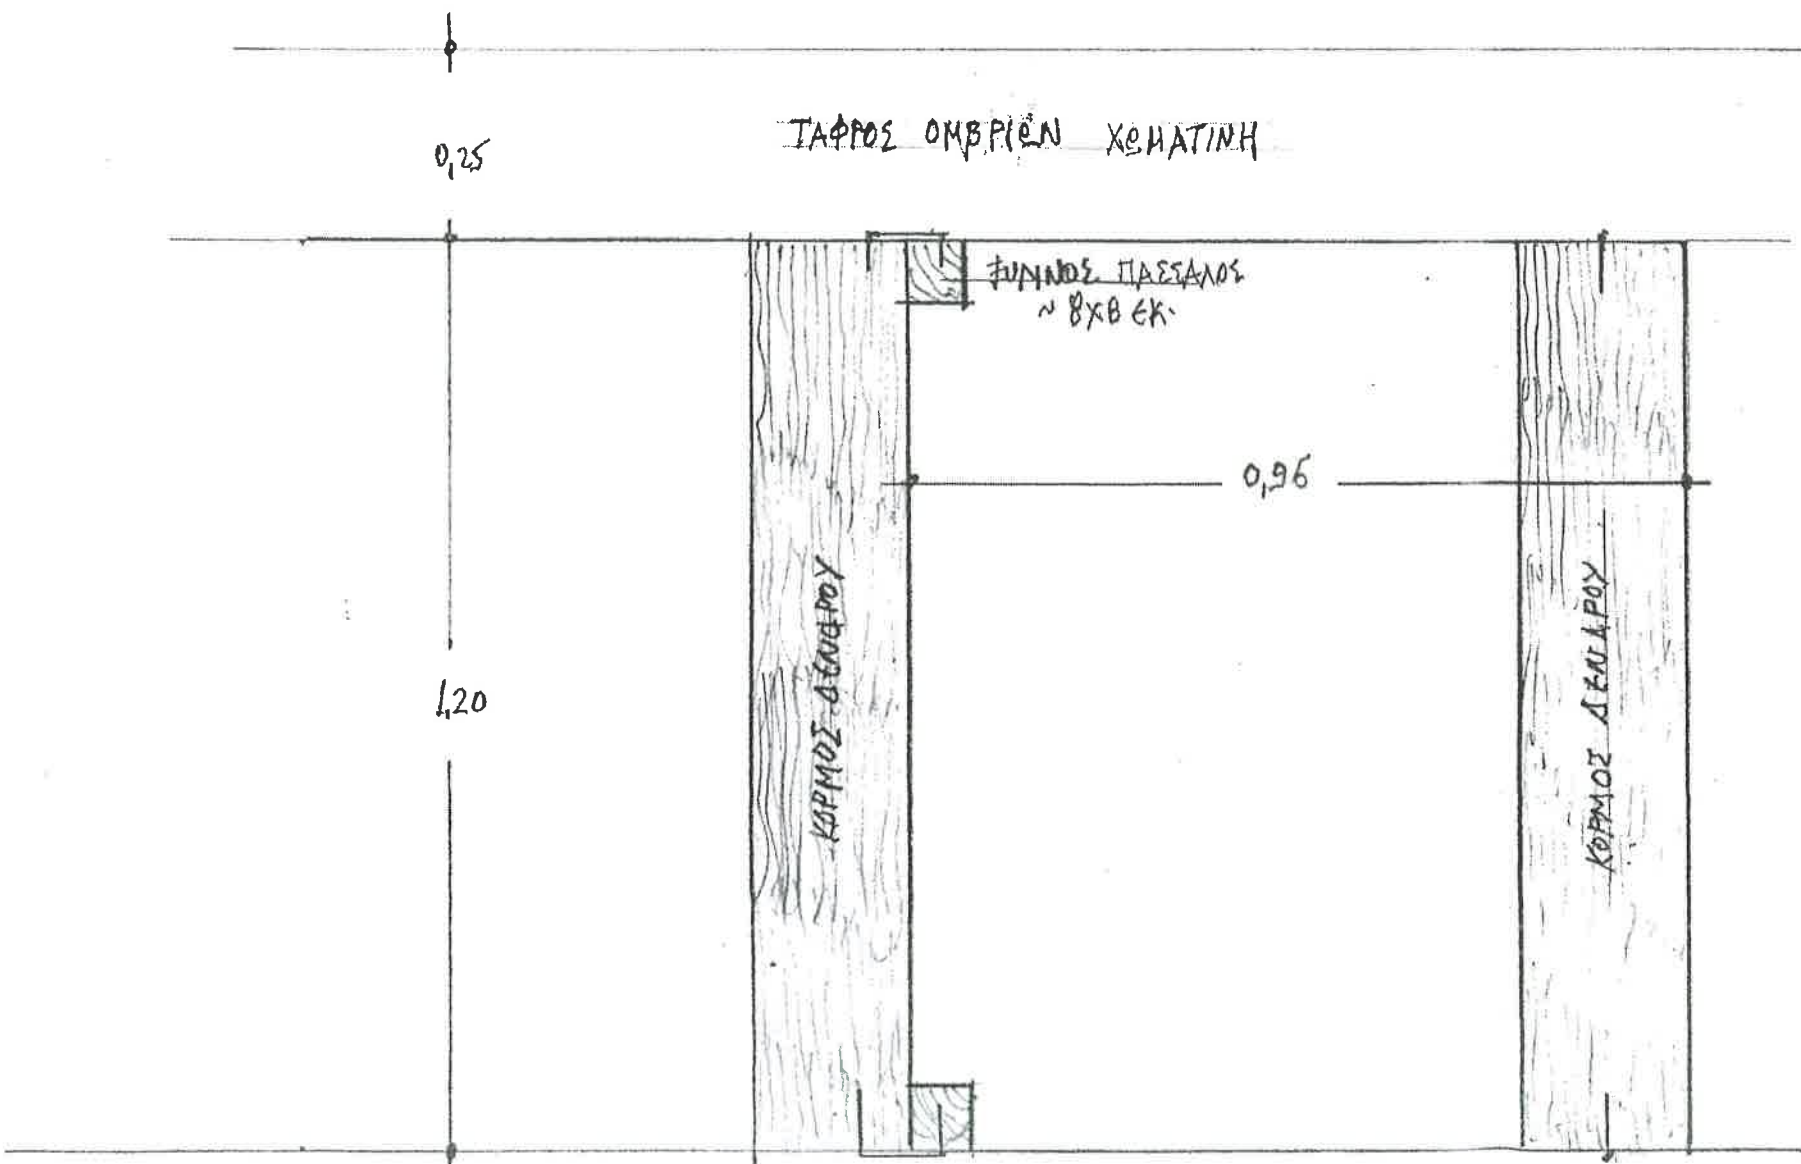

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 1:10

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 1:10

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση δικτύου ηλεκτρονικού  
 μονοπατιού στο λόφο "Μηρίνικ"  
 Τ.Κ. Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αρ. Σχεδίου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΤ  
 ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1:10

Λ-Μ-2

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Π.Μ. Π.Ε

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 10/03/2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.



ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ Η.Μ. ΤΕ